

instantané PZE X4



Bloc d'extension de contact pour une augmentation et un renforcement du nombre de contacts de sécurité

Homologations

	PZE X4
	◆
	◆
	◆

Caractéristiques des appareils

- ▶ Sorties de relais à contact lié :
 - 4 contacts de sécurité (F) instantanés
- ▶ Isolation de sécurité entre les contacts de sécurité 13-14, 23-24, 33-34 et le circuit d'entrée A1 et la boucle de retour Y1-Y2
- ▶ Raccordement pour la boucle de retour
- ▶ état de commutation des canaux 1/2
- ▶ Variantes d'appareils : voir références

La catégorie à atteindre conformément aux normes EN 954-1 et EN ISO 13849-1 dépend de la catégorie de l'appareil de base. Elle ne peut pas être dépassée par le bloc d'extension de contacts.

Caractéristiques de sécurité

L'appareil satisfait aux exigences de sécurité suivantes :

- ▶ Le bloc d'extension de contacts élargit un circuit électrique existant. Etant donné que les relais de sortie sont surveillés par la boucle de retour de l'appareil de base, les fonctions de sécurité du circuit électrique existant sont transmises au bloc d'extension de contacts.
- ▶ La sécurité reste garantie même en cas de défaillance d'un composant.
- ▶ Mise à la terre de la boucle de retour : est détectée en fonction de l'appareil de base utilisé.
- ▶ Mise à la terre du circuit d'entrée : les relais de sortie retombent et les contacts de sécurité s'ouvrent.


Description de l'appareil

L'appareil satisfait aux exigences des normes EN 60204-1 et CEI 60204-1. Le bloc d'extension de contact sert d'appareil d'extension pour un renforcement et une augmentation du nombre de contacts de sécurité d'un appareil de base. Sont considérés comme appareils de base, les

- ▶ blocs logiques de sécurité avec boucle de retour
- ▶ automates de sécurité avec boucle de retour

Schéma de principe

* Isolation galvanique selon EN 60947-1, 6 kV (voir les caractéristiques de l'appareil)

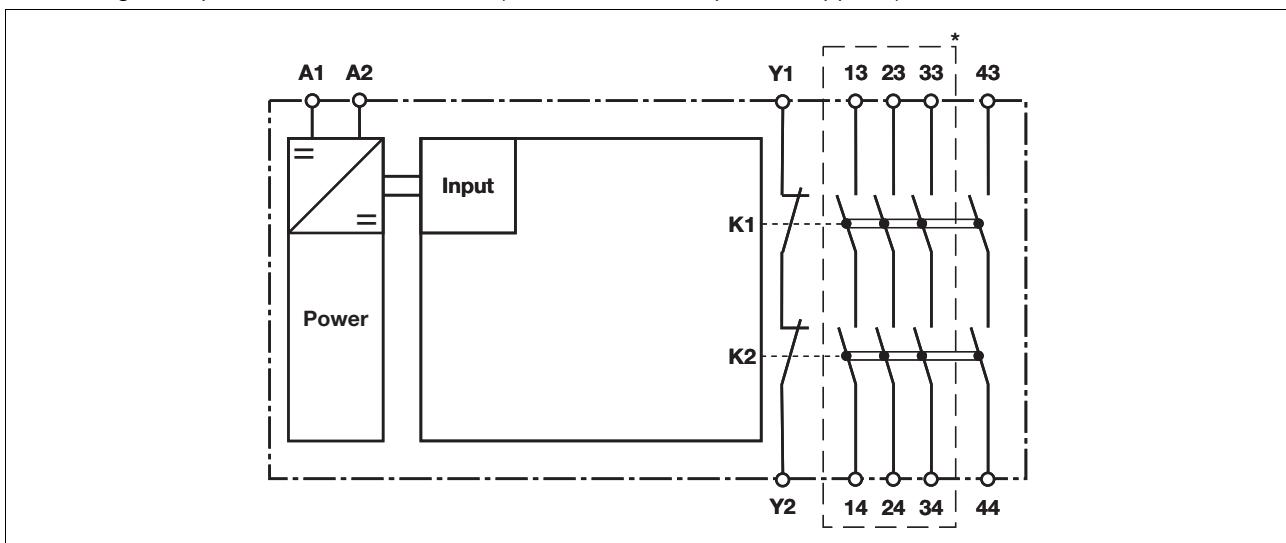


instantané PZE X4

Description du fonctionnement

- ▶ Commande monocanale : un circuit d'entrée agit sur les deux relais de sortie

Diagramme fonctionnel

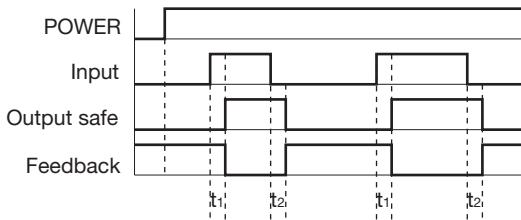

Légende

- ▶ Power : tension d'alimentation
- ▶ Input : circuits d'entrée A1
- ▶ Output safe : contacts de sécurité 13-14, 23-24, 33-34, 43-44
- ▶ Feedback : boucle de retour Y1-Y2
- ▶ t_1 : temps de montée
- ▶ t_2 : temps de retombée

Câblage

Important :

- ▶ Respectez impérativement les données indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- ▶ Les sorties 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 sont des contacts de sécurité.
- ▶ Protection des contacts de sortie par des fusibles (voir les caractéristiques techniques) pour éviter leur soudage.
- ▶ Calcul de la longueur de câble max. I_{max} sur le circuit d'entrée :

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_I / km}$$

$R_{I_{max}}$ = résistance max. de l'ensemble du câblage (voir les caractéristiques techniques)

R_I / km = résistance du câblage/km

- ▶ Utilisez uniquement des fils de câblage en cuivre résistant à des températures de 60/75 °C.
- ▶ Assurez-vous du pouvoir de coupure des contacts de sortie en cas de charges capacitatives ou inductives.

instantané PZE X4

Mettre l'appareil en mode de marche

- ▶ Tension d'alimentation

Tension d'alimentation	AC	DC

- ▶ Circuit d'entrée


Circuit d'entrée	monocanal	à deux canaux
Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZ X Pilotage par contacts de sécurité		
Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZelog, automate de sécurité ou PNOZmulti Pilotage par sorties statiques (24 V DC)		

- ▶ Boucle de retour

Boucle de retour	Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZ X	Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZelog, automate de sécurité ou PNOZmulti
Y1, Y2 et Input sont les entrées de l'appareil de base qui permettent d'analyser la boucle de retour		

instantané PZE X4


Repérage des bornes

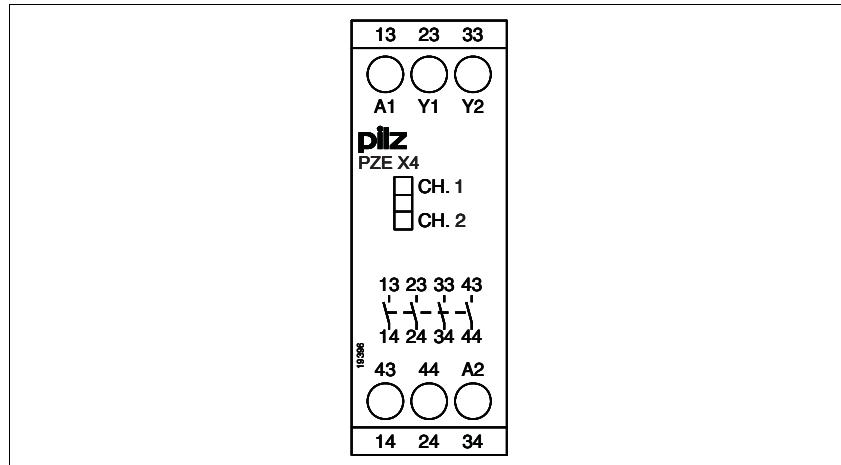

Montage

- ▶ Montez le bloc logique de sécurité dans une armoire électrique ayant un indice de protection d'au moins IP54.
- ▶ Montez l'appareil sur un rail DIN à l'aide du système de fixation situé sur la face arrière.
- ▶ Fixez l'appareil monté sur un rail DIN vertical (35 mm) à l'aide d'un élément de maintien (par exemple : un support terminal ou une équerre terminale).

Dimensions

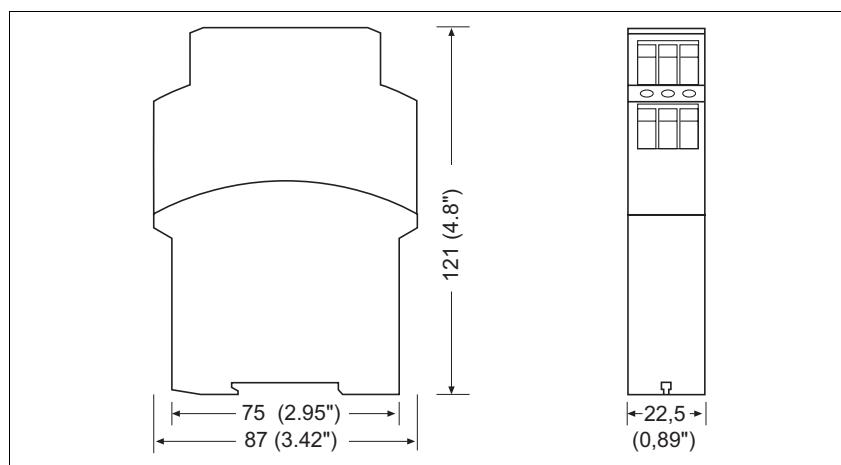

Blocs d'extension de contacts


pilz

instantané PZE X4

Important

Cette fiche technique sert seulement à la création de projet. Pour l'installation et le fonctionnement, veuillez observer le manuel d'utilisation joint à l'appareil.

Courbe de durée de vie

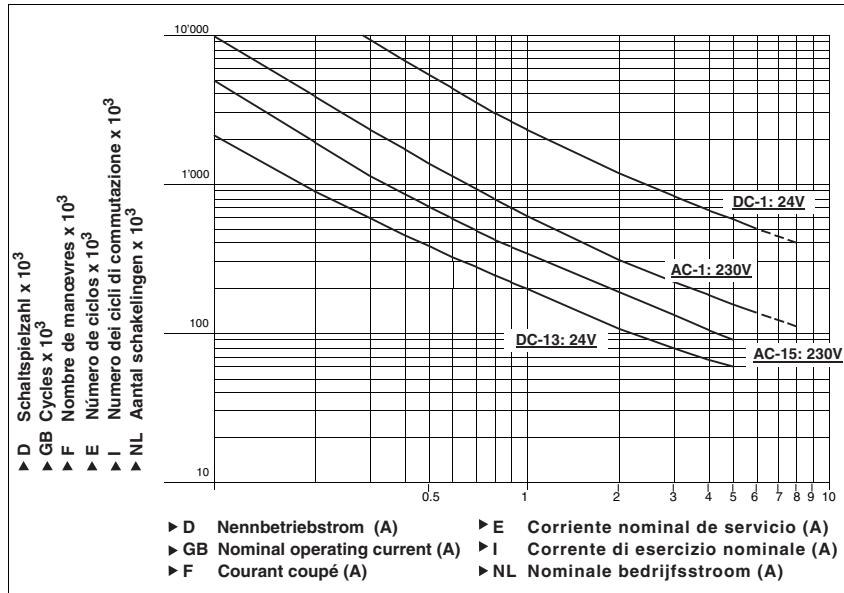

Caractéristiques techniques

Données électriques

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation U_B DC

24 V

Plage de la tension d'alimentation

-15 %/+10 %

Consommation U_B DC

2,5 W

Ondulation résiduelle DC

20 %

Tension et courant sur circuit d'entrée DC : **24,0 V**

95,0 mA

Nombre de contacts de sortie

Contacts de sécurité (F) instantanés :

4

Catégorie d'utilisation selon EN 60947-4-1

Contacts de sécurité : AC1 pour **240 V**

I_{min} : 0,01 A, I_{max} : 6,0 A

P_{max} : 1500 VA

Contacts de sécurité : DC1 pour **24 V**

I_{min} : 0,01 A, I_{max} : 6,0 A

P_{max} : 150 W

Catégorie d'utilisation selon EN 60947-5-1

Contacts de sécurité : AC15 pour **230 V**

I_{max} : 5,0 A

Contacts de sécurité : DC13 pour **24 V** (6 manœuvres/min)

I_{max} : 5,0 A

Matériau des contacts

AgCuNi + 0,2 µm Au

Protection des contacts en externe (I_K = 1 kA) selon EN 60947-5-1

Fusible rapide

Contacts de sécurité :

10 A

Fusible normal

Contacts de sécurité :

6 A

Disjoncteur 24 V AC/DC, caractéristique B/C

Contacts de sécurité :

6 A

Résistance max. de l'ensemble du câblage R_{lmax} pour chaque circuit d'entrée

monocanal pour U_B DC

30 Ohm

Blocs d'extension de contacts



instantané PZE X4

Caractéristiques techniques de sécurité	
PL selon EN ISO 13849-1	PL e (Cat. 4)
Catégorie selon EN 954-1	Cat. 4
SIL CL selon EN IEC 62061	SIL CL 3
PFH selon EN IEC 62061	2,31E-09
SIL selon IEC 61511	SIL 3
PFD selon IEC 61511	2,03E-06
t _M en années	20
Temporisations	
Temps de montée pour un réarmement automatique après mise sous tension env.	30 ms
pour un réarmement automatique après mise sous tension max.	50 ms
Temps de retombée sur un arrêt d'urgence env.	30 ms
sur un arrêt d'urgence max.	50 ms
sur coupure d'alimentation env.	30 ms
sur coupure d'alimentation max.	50 ms
Inhibition en cas de micro-coupures de la tension d'alimentation	20 ms
Données sur l'environnement	
CEM	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Vibrations selon EN 60068-2-6	
Fréquence	10 - 55 Hz
Amplitude	0,35 mm
Sollicitations climatiques	EN 60068-2-78
Cheminement et claquage selon EN 60947-1	
Niveau d'encrassement	2
Catégorie de surtensions	III
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6,00 kV
Température d'utilisation	-10 - 55 °C
Température de stockage	-40 - 85 °C
Indice de protection	
Lieu d'implantation (par exemple : armoire électrique)	IP54
Boîtier	IP40
Borniers	IP20
Données mécaniques	
Matériau du boîtier	
Boîtier	PPO UL 94 V0
Face avant	ABS UL 94 V0
Capacité de raccordement des borniers à vis	
1 câble flexible	0,20 - 4,00 mm ² , 24 - 10 AWG
2 câbles flexibles de même section :	
avec embout, sans cosse plastique	0,20 - 2,50 mm ² , 24 - 14 AWG
sans embout ou avec embout TWIN	0,20 - 2,50 mm ² , 24 - 14 AWG
Couple de serrage des borniers à vis	0,60 Nm
Dimensions	
Hauteur	87,0 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	121,0 mm
Poids	175 g

Les versions actuelles **2009-12** des normes s'appliquent.

instantané

PZE X4

Courant thermique conventionnel

I_{th} (A) pour U_B DC

1 contact	6,00 A
2 contacts	6,00 A
3 contacts	5,00 A
4 contacts	4,00 A

Références

Type	Particularités	Borniers	Référence
PZE X4	24 V DC	Borniers à vis	774 585